

# FLUMilog

Interface graphique v.5.6.1.0

Outil de calculV5.61

## Flux Thermiques Détermination des distances d'effets

Utilisateur :	Julien Gouiffès
Société :	B27 SDE
Nom du Projet :	DIOR2_Preparation1_2663_1662984804_1675350918
Cellule :	preparation
Commentaire :	1510
Création du fichier de données d'entrée :	02/02/2023 à 16:14:22 avec l'interface graphique v. 5.6.1.0
Date de création du fichier de résultats :	2/2/23


## I. DONNEES D'ENTREE :

### Donnée Cible


Hauteur de la cible : **1,8 m**

### Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°preparation				
Longueur maximum de la cellule (m)		<b>21,5</b>		
Largeur maximum de la cellule (m)		<b>108,0</b>		
Hauteur maximum de la cellule (m)		<b>12,7</b>		
Coin 1	<b>non tronqué</b>	L1 (m)	<b>0,0</b>	
		L2 (m)	<b>0,0</b>	
Coin 2	<b>non tronqué</b>	L1 (m)	<b>0,0</b>	
		L2 (m)	<b>0,0</b>	
Coin 3	<b>non tronqué</b>	L1 (m)	<b>0,0</b>	
		L2 (m)	<b>0,0</b>	
Coin 4	<b>non tronqué</b>	L1 (m)	<b>0,0</b>	
		L2 (m)	<b>0,0</b>	

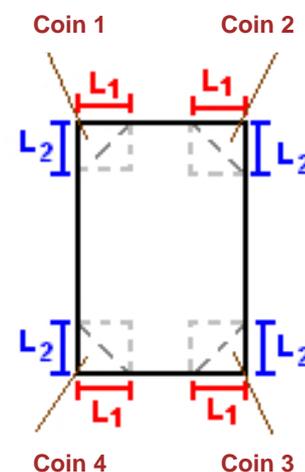

Hauteur complexe			
	1	2	3
L (m)	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
H (m)	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
H sto (m)	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

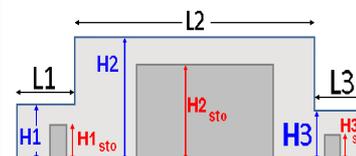

### Toiture

Résistance au feu des poutres (min)	<b>60</b>
Résistance au feu des pannes (min)	<b>30</b>
Matériaux constituant la couverture	<b>metalique multicouches</b>
Nombre d'exutoires	<b>8</b>
Longueur des exutoires (m)	<b>3,0</b>
Largeur des exutoires (m)	<b>2,0</b>




## Stockage de la cellule : Cellule n°preparation

Mode de stockage

Masse


### Dimensions

Longueur de préparation A	1,5 m
Longueur de préparation B	1,0 m
Déport latéral a	1,5 m
Déport latéral b	1,5 m
Hauteur du canton	1,0 m

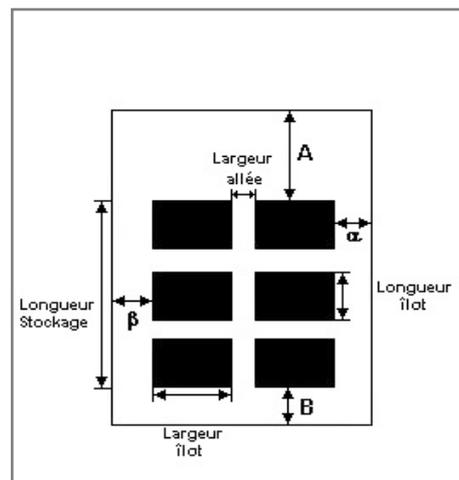

### Stockage en masse

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur	2
Nombre d'îlots dans le sens de la largeur	2
Largeur des îlots	51,0 m
Longueur des îlots	8,0 m
Hauteur des îlots	8,0 m
Largeur des allées entre îlots	3,0 m

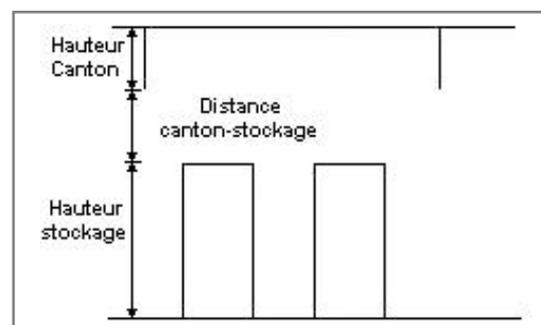

## Palette type de la cellule Cellule n°preparation

### Dimensions Palette

Longueur de la palette :	1,2 m
Largeur de la palette :	0,8 m
Hauteur de la palette :	1,5 m
Volume de la palette :	1,4 m <sup>3</sup>
Nom de la palette :	2663

Poids total de la palette : 500,0 kg

### Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois	PE	PVC	Caoutchouc	NC	NC	NC
50,0	225,0	90,0	135,0	0,0	0,0	0,0

NC						
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0

### Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :	75,2 min
Puissance dégagée par la palette :	1152,9 kW




## II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule : **Cellule n°preparation**

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°preparation **225,0** min

### Distance d'effets des flux maximum

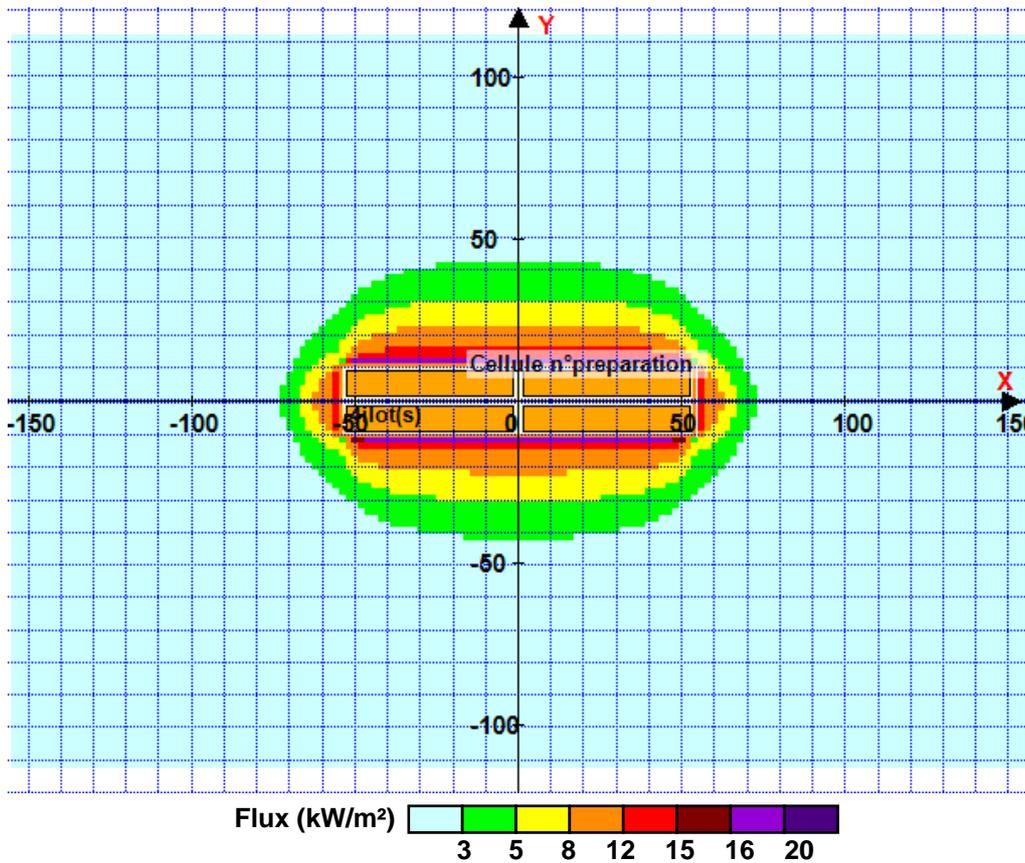

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé. Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.